



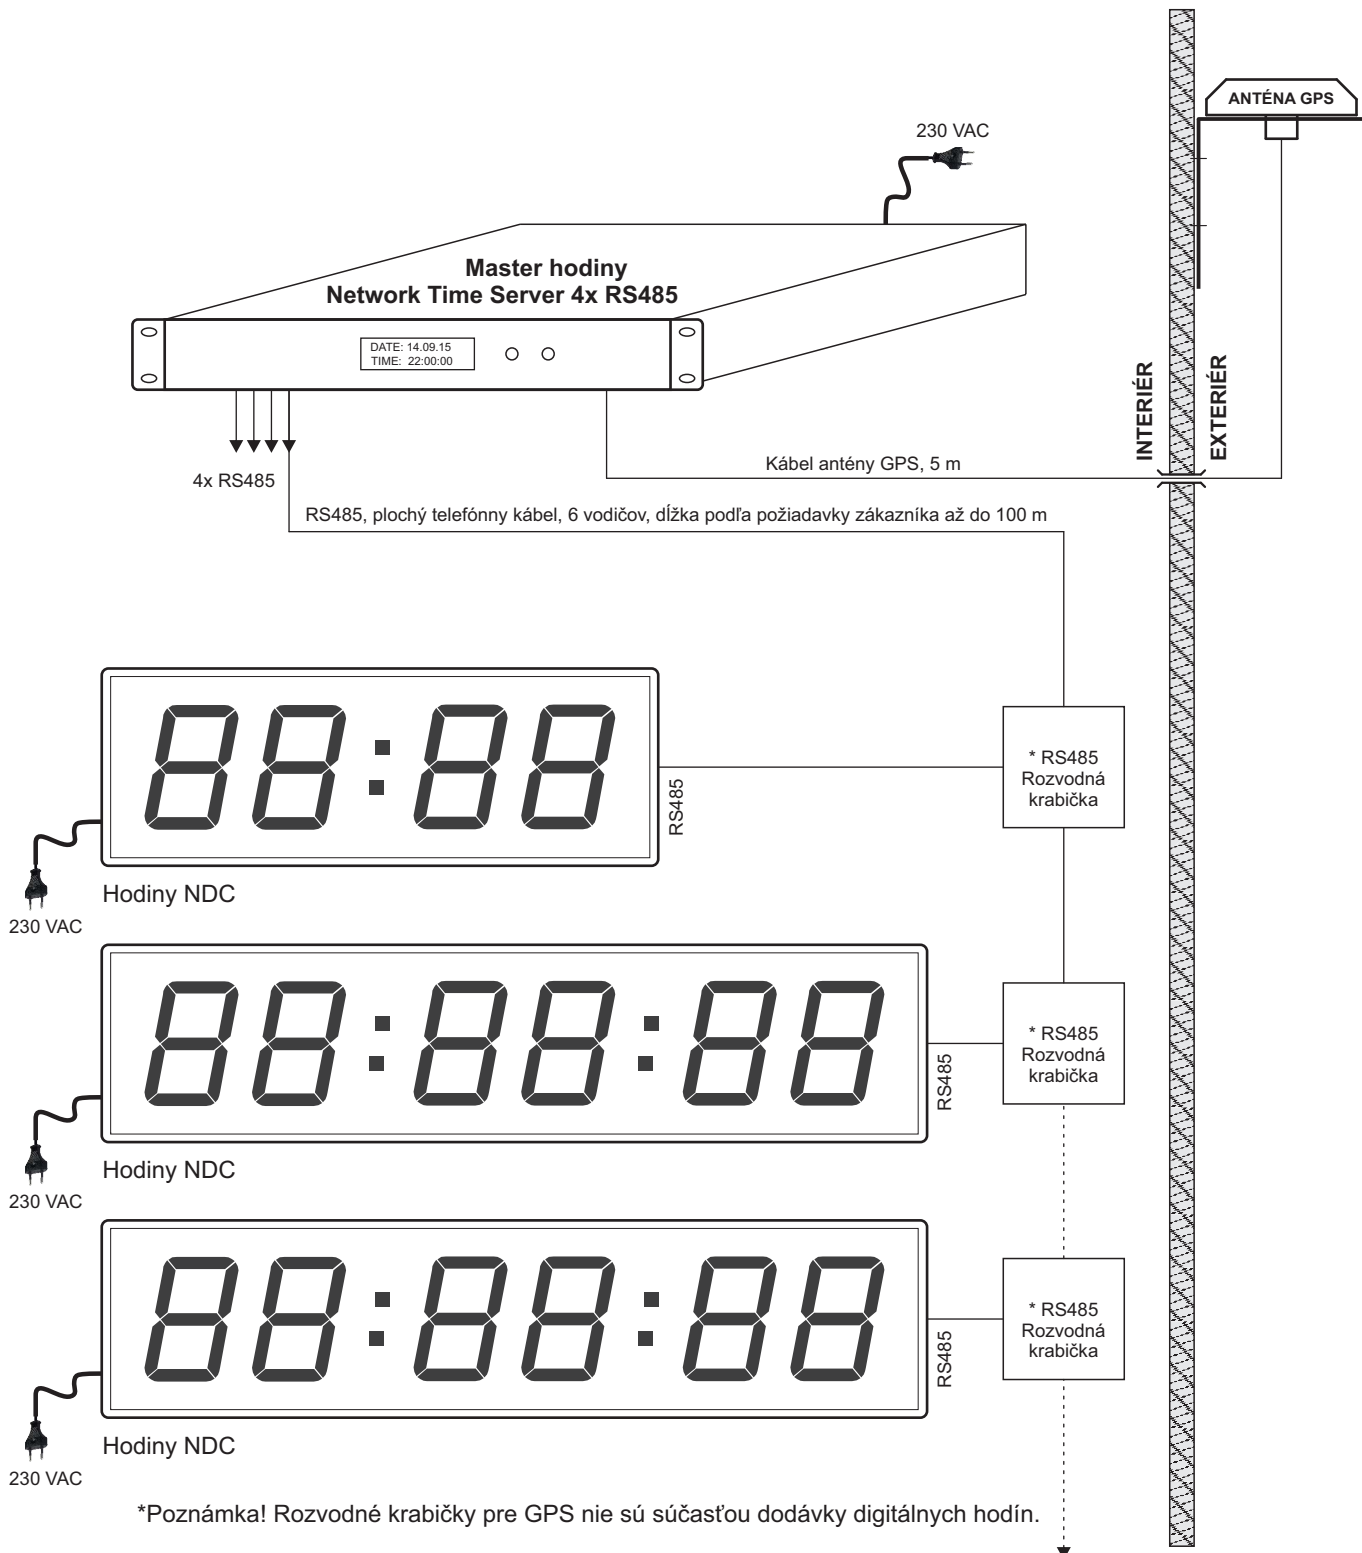

Digitálne hodiny NDC v Systéme jednotného času

Master hodiny Network Time Server s výstupmi 4x RS485
Zapájacia schéma – montáž do skrine typu „Rack“ alebo „Schrack“

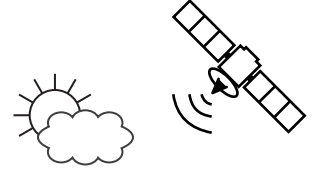

Teplotný snímač – zapájacia schéma

